


max. průletový prostor ptáků
mezi sloupem, vodiči a konstrukcí
(kruh o průměru 480mm)

max. průletový prostor ptáků
mezi sloupem, vodiči a konstrukcí
(kruh o průměru 550mm)

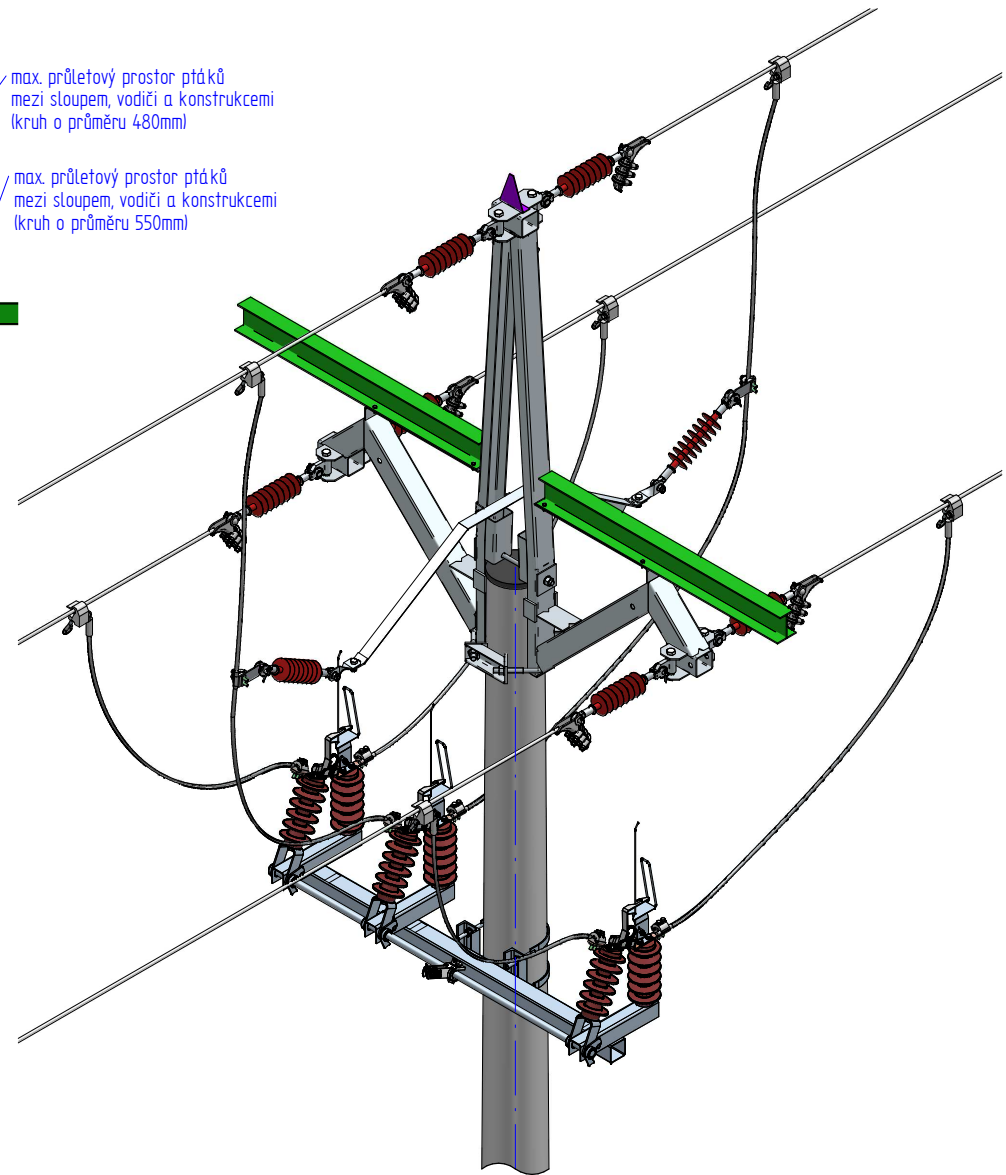

AOPK (razítko a podpis)

ENERGETIKA SERVIS s.r.o.		Odborné stanovisko od AOPK na TPČ 1/2013	
Křížkova 1690, 370 01 Č.Budějovice		Datum: 15.4.2013	Kontroloval: Kadlec F.
Název: Katalog. č. 785-00 - Konzola PAŘÁT-III-JB-R + Odpínač pod vedením 25kV		Kreslil: Maurer O.	Měřilko: NENÍ
Skupina:	SLOŽENÉ PODPĚRNÉ BODY	Číslo výkresu:	Příloha č.2